

アラートの編集・削除

MATRIX TRADER

①登録したアラートは、登録内容を変更したり、登録を削除することができます。チャート画面上で右クリックします。



②チャートのメニューリストが表示されました。【コメント・アラート一覧】をクリックします。

チャート : USD/JPY 5分足

USD/JPY 5分足 ローソク(BID) / / 検索

2016/08/18 15:35 始値:99.829 高値:99.847 安値:99.828 終値:99.847

09:00 10:00 11:00 12:00 13:00

99.642

始値:100.226 高値:100.345 安値:99.642 終値:99.847

クイック注文
買注文
売注文
158.361で買う
158.361で売る
158.361にアラート
158.361 (BID)にアラート登録
158.361 (ASK)にアラート登録
アラート削除
表示中通貨ペアのアラート全削除
コメントを入力
注文 & 動作設定
✓ クロスライン
トレンドラインモード
テクニカル設定
チャートデザイン設定
値段軸スケール設定
各種表示設定ON/OFF設定
コメント・アラート一覧
トレンドライン設定
トレンドラインツール設定
クロスライン同期モード
テンプレートを適用
テンプレートとして保存
テンプレートをエクスポート
テンプレートをインポート
チャートを複製
チャートを印刷
CSVに出力

チャート上で右クリックしてメニューリストを表示させます。

ここは左クリック!

- ③【コメント・アラート一覧】画面が表示されました。
コメント一覧とアラート一覧はタブで画面が分かれています。
それぞれタブをクリックするとクリックした方の一覧が画面に表示されます。



※右クリックが使用できないときは、
①または②の方法でも【コメント・アラート一覧】画面を表示することができます。

1 チャート画面【コメント・アラート一覧】アイコンをクリックして表示する方法


2 チャート画面右上 ボタンをクリックし、メニューリストを表示する方法

- クロスライン
- トレンドラインモード
- テクニカル設定
- 値段軸スケール設定
- 各種表示ON/OFF設定
- コメント・アラート一覧
- トレンドライン設定
- トレンドラインツール設定
- クロスライン同期モード
- テンプレートを適用
- テンプレートとして保存
- テンプレートをエクスポート
- テンプレートをインポート
- チャートを印刷
- CSVに出力

始値:100.226 高値:100.345 安値:99.642 終値:99.847

99.700
99.600

④登録したアラート内容を編集・削除する場合は、【アラート一覧】タブをクリックします。

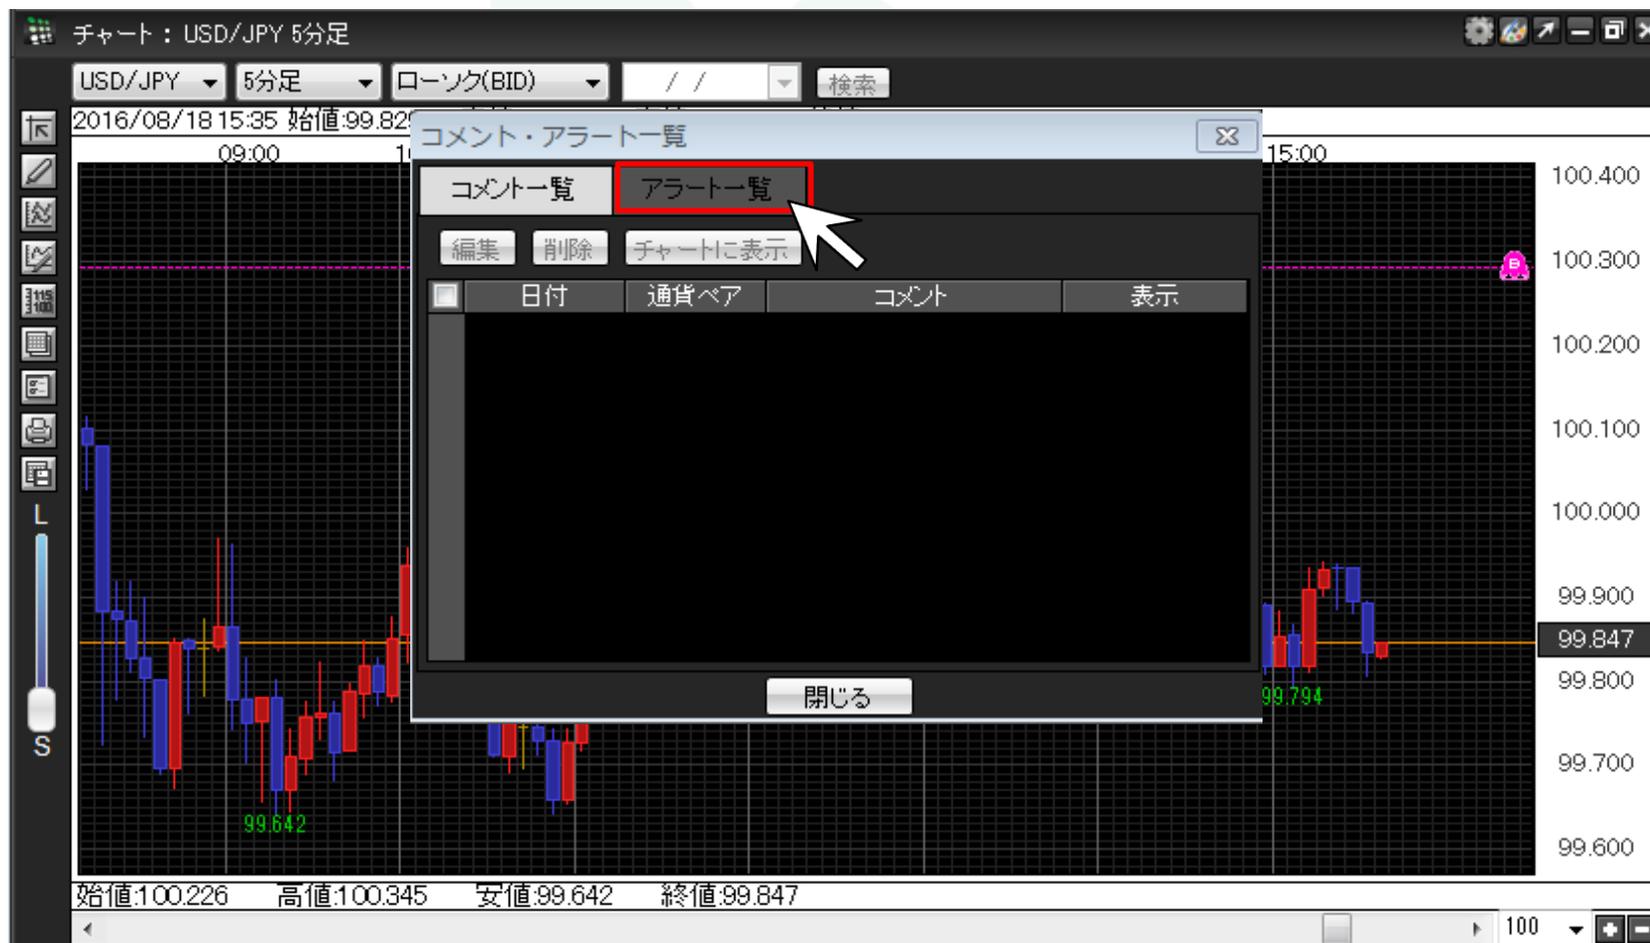

■アラートの編集方法

①設定を変更したいアラート登録にチェックを入れます。



編集するアラート(コメント)にチェックを入れて指定しないと、クリックすることができません。

<input type="checkbox"/>	状態	通貨ペア	BID/ASK	レート
<input checked="" type="checkbox"/>	有効	USD/JPY	Bid	100.293

閉じる

チャート：USD/JPY 5分足
USD/JPY 5分足 ローソク(BID) / / 検索
2016/08/18 15:35 始値:99.827
09:00
始値:100.226 高値:100.345 安値:99.642 終値:99.847

②設定内容を変更登録する場合は、画面左上部にある【編集】をクリックします。

チャート：USD/JPY 5分足

USD/JPY 5分足 ローソク(BID) / / 検索

2016/08/18 15:35 始値:99.829 コメント・アラート一覧

コメント一覧 アラート一覧

編集 削除 有効 無効 チャートに表示

<input checked="" type="checkbox"/>	状態	通貨ペア	BID/ASK	レート
<input checked="" type="checkbox"/>	有効	USD/JPY	Bid	100.293

閉じる

アクティブな状態になりました。

始値:100.226 高値:100.345 安値:99.642 終値:99.847

③【アラート更新ダイアログ】画面が表示されます。この画面で変更できるのは、【**BID/ASK**】と【**レート**】の部分になります。

チャート：USD/JPY 5分足

USD/JPY 5分足 ローソク(BID) / / 検索

2016/08/18 15:35 始値:99.81 終値:99.847

コメント・アラート一覧

コメント一覧 アラート一覧

編集 削除 有効 無効 チャートに表示

状態	レート
<input checked="" type="checkbox"/> 有効	100.293

アラート更新ダイアログ

通貨ペア USD/JPY

BID/ASK Bid Ask

レート 100.293

決定 キャンセル

閉じる

始値:100.226 高値:100.345 安値:99.642 終値:99.847

④ここでは、レートを「100.293」→「100.350」に変更しました。変更後、【決定】をクリックします。

The screenshot displays the MATRIX TRADER software interface. The main window shows a candlestick chart for USD/JPY with a 5-minute interval. The chart title is "チャート：USD/JPY 5分足". The chart area shows price movement from 09:00 to 15:00. A horizontal dashed line is drawn at the price level 100.300. A pink bell icon with the letter 'B' is positioned on this line. The current price is 99.847. The chart shows a start price of 100.226, a high of 100.345, a low of 99.642, and an end price of 99.847. The volume bar at the bottom right is set to 100.


Overlaid on the chart is the "コメント・アラート一覧" (Comments and Alerts List) dialog box. It has tabs for "コメント一覧" and "アラート一覧". The "アラート一覧" tab is active, showing a table with columns for "状態" (Status) and "レート" (Rate). The table contains one entry with "有効" (Active) status and a rate of "100.293".

Overlaid on the alert dialog is the "アラート更新ダイアログ" (Alert Update Dialog) box. It contains the following information:

- 通貨ペア: USD/JPY
- BID/ASK: Bid (selected), Ask
- レート: 100.350 (highlighted with a red dashed box)
- Buttons: 決定 (Decision), キャンセル (Cancel)

A white arrow points to the "決定" button. At the bottom of the alert dialog is a "閉じる" (Close) button.

⑤アラートの登録内容が変更されました。【閉じる】をクリックし、画面を閉じます。

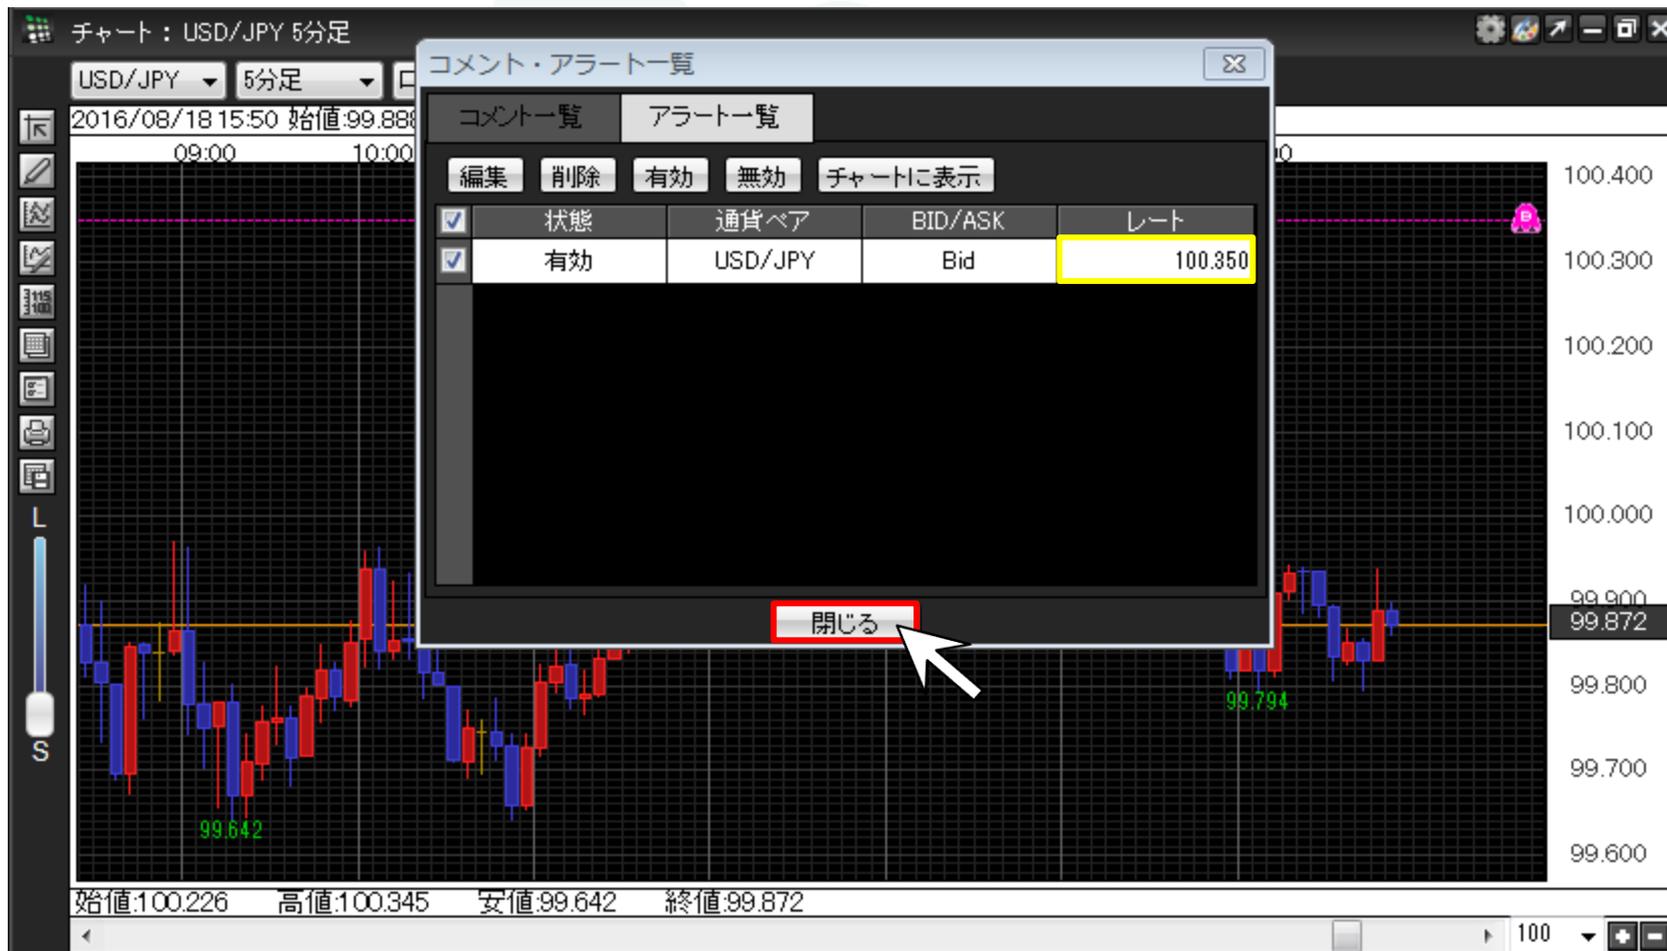

⑥チャートに表示されているアラートも変更されました。これで編集作業は完了です。



■アラートの削除方法

①アラートを削除する場合は、削除したいアラートにチェックを入れます。

チャート：USD/JPY 5分足

USD/JPY 5分足 ローソク(BID) 検索

2016/08/18 15:55 始値:99.849

コメント・アラート一覧

コメント一覧 アラート一覧


編集 削除 有効 無効 チャートに表示

<input type="checkbox"/>	状態	通貨ペア	BID/ASK	レート
<input checked="" type="checkbox"/>	有効	USD/JPY	Bid	100.350


閉じる

始値:100.226 高値:100.345 安値:99.642 終値:99.839

②【削除】をクリックします。

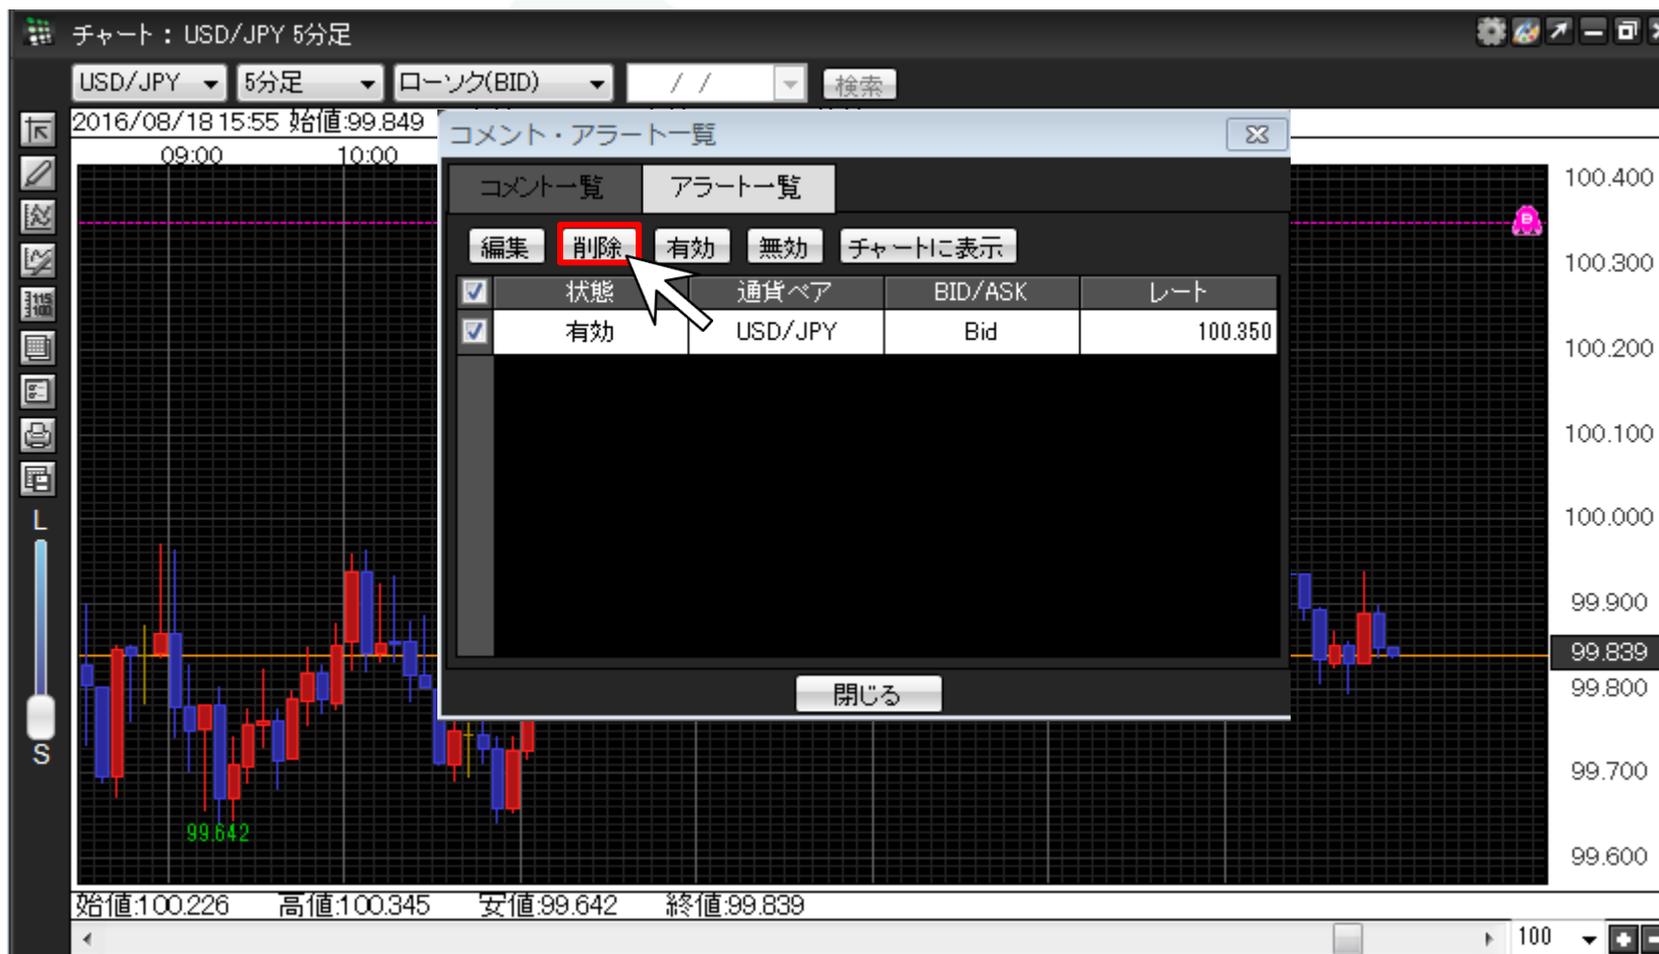

③アラートが削除されました。【閉じる】をクリックして画面を閉じます。

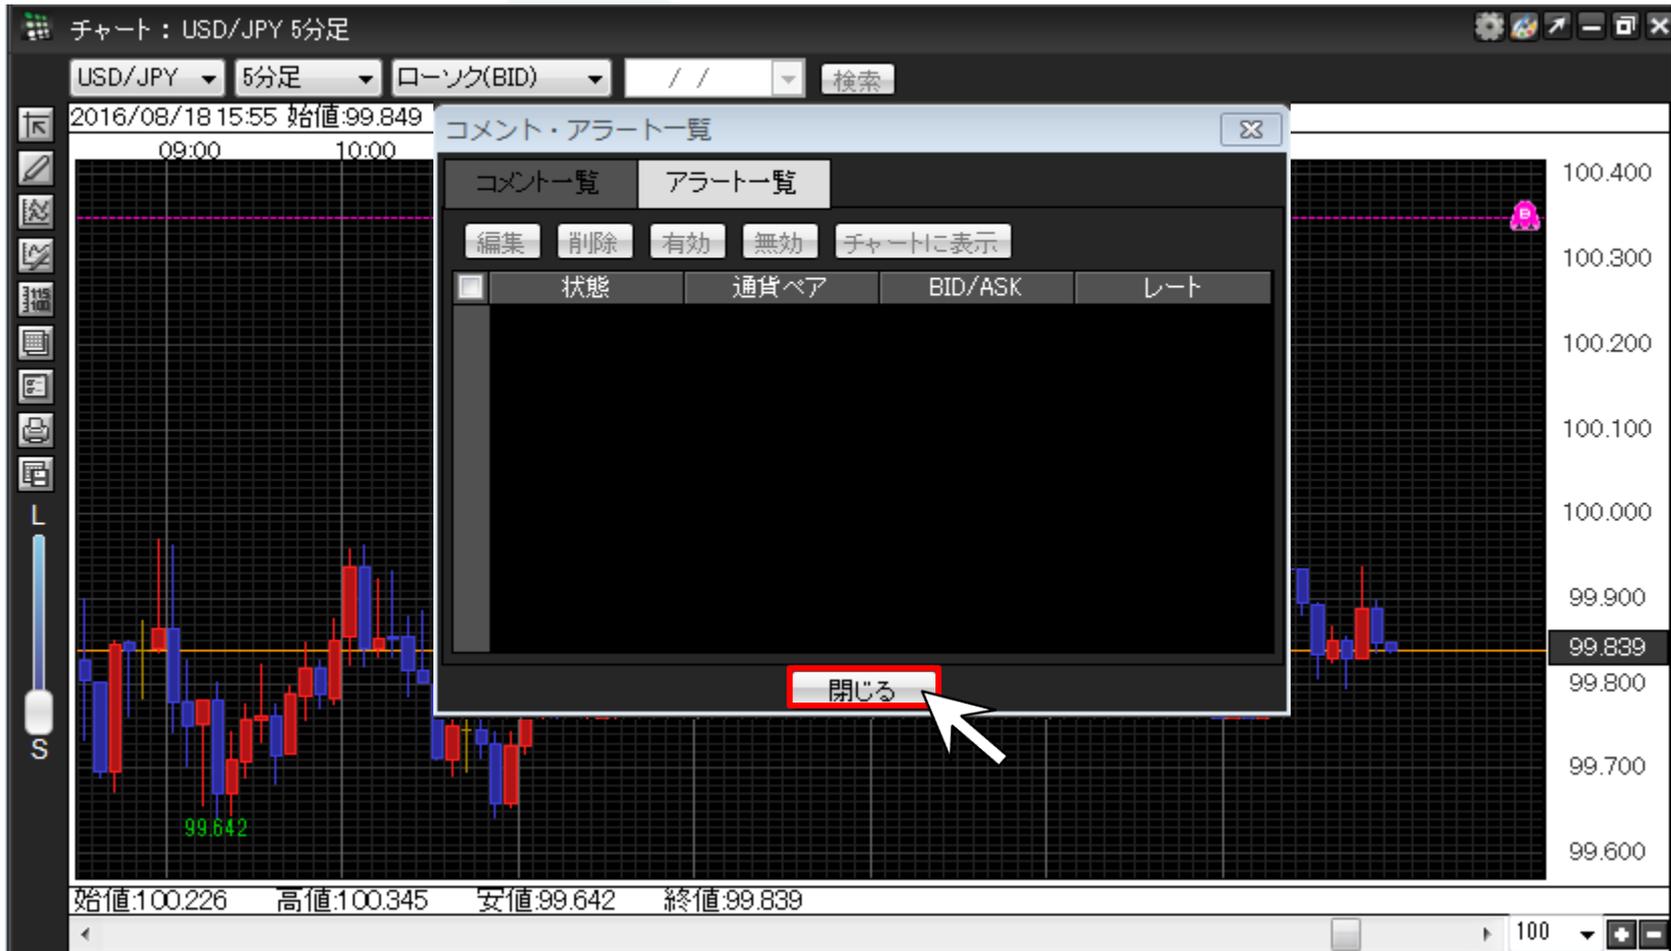

④チャートに表示されていたアラートも削除されました。これで削除の作業は完了です。

